

Aan de minister voor Klimaat en Energie

**Directoraat-generaal Klimaat  
en Energie**  
Directie Strategie  
Energiesysteem

**Auteur**

[Redacted]

**TER BESLISSING**

**Datum**

10 maart 2024

**Kenmerk**

DGKE-DSE / 46068405

**Kopie aan**

**Bijlage(n)**

# nota

Beantwoording vragen van het lid Bontenbal (CDA) over zonneparken die in financiële problemen komen door het uitblijven van een voorschot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie.

## Parafenroute

[Redacted signature area]

## Aanleiding

Het lid Bontenbal (CDA) heeft vragen gesteld over zonneparken die in financiële problemen komen door het uitblijven van een voorschot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie.

## Geadviseerd besluit


U kunt bijgevoegde antwoorden op de Kamervragen ondertekenen.

## Kernpunten

- De vragen gaan specifiek over zonprojecten, maar het probleem speelt breder in de SDE en is een gevolg van de daling van de energieprijzen. Hierdoor is het maandelijkse voorlopige voorschot in 2024 een jaar lang gebaseerd op energieprijzen die hoger liggen dan de huidige en verwachte prijzen.
- In de beantwoording van de Kamervragen wordt de werkwijze van de bevoorschotting in de SDE++ toegelicht. Verder wordt aangegeven dat we terughoudend zijn met aanpassingen omdat de stabiliteit van de SDE++ belangrijk is voor projecten en hun financiers.
- Het is ook voor de beheersbaarheid van de uitvoering van de SDE++ regeling niet wenselijk als regelgeving achteraf aangepast zou worden.
- In de antwoorden geeft u verder aan dat u het verloop van de situatie nauwgezet blijft volgen zodat u bij soortgelijke extreme situaties in de toekomst aanpassingen in de methodiek kunt overwegen.

## Toelichting

- Het voorschot van de SDE in 2024 wordt gebaseerd op de gemiddelde energieprijzen in de periode 1-9-2022 tot 31-8-2023. Dit is de vaste periode die in het SDE++ besluit is opgenomen en wordt gehanteerd om zekerheid te bieden aan de subsidieontvangers. PBL berekent dit zogenaamde correctiebedrag en deze nemen wij over in onze ministeriële regeling voorlopige correctiebedragen.
- Het voorschot wordt vervolgens in mei of juni in het kalenderjaar erop vastgesteld op basis van de daadwerkelijke energieprijzen in de periode 1-1-2024 t/m 31-12-2024. Te veel of te weinig betaalde voorschotten worden achteraf verrekend.
- De hoogte van de SDE-subsidie wordt bepaald door de kostprijs (het basisbedrag) te verminderen met de marktprijs van de energie (het correctiebedrag). Een SDE-subsidie heeft een looptijd van 12 tot 15 jaar.

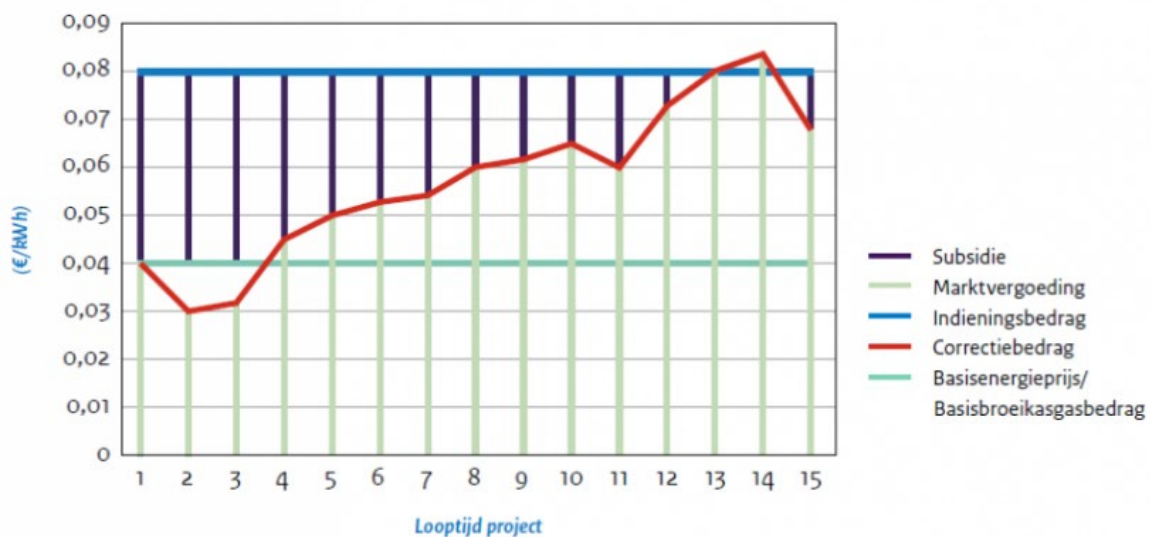

\* Dit voorbeeld is van toepassing op alle categorieën behalve CO<sub>2</sub>-afvang en -opslag (CCS) en CO<sub>2</sub>-afvang en -gebruik (CCU). Voor CCS en CCU dient de eenheid op de verticale as te worden vervangen door (€/ton CO<sub>2</sub>-reductie).

\*\* Dit voorbeeld is van toepassing op categorieën die een looptijd van 15 jaar hebben. Er zijn echter ook categorieën die een looptijd van 12 jaar hebben.